



LIIVA-MUDAPÜÜDUR 15000L

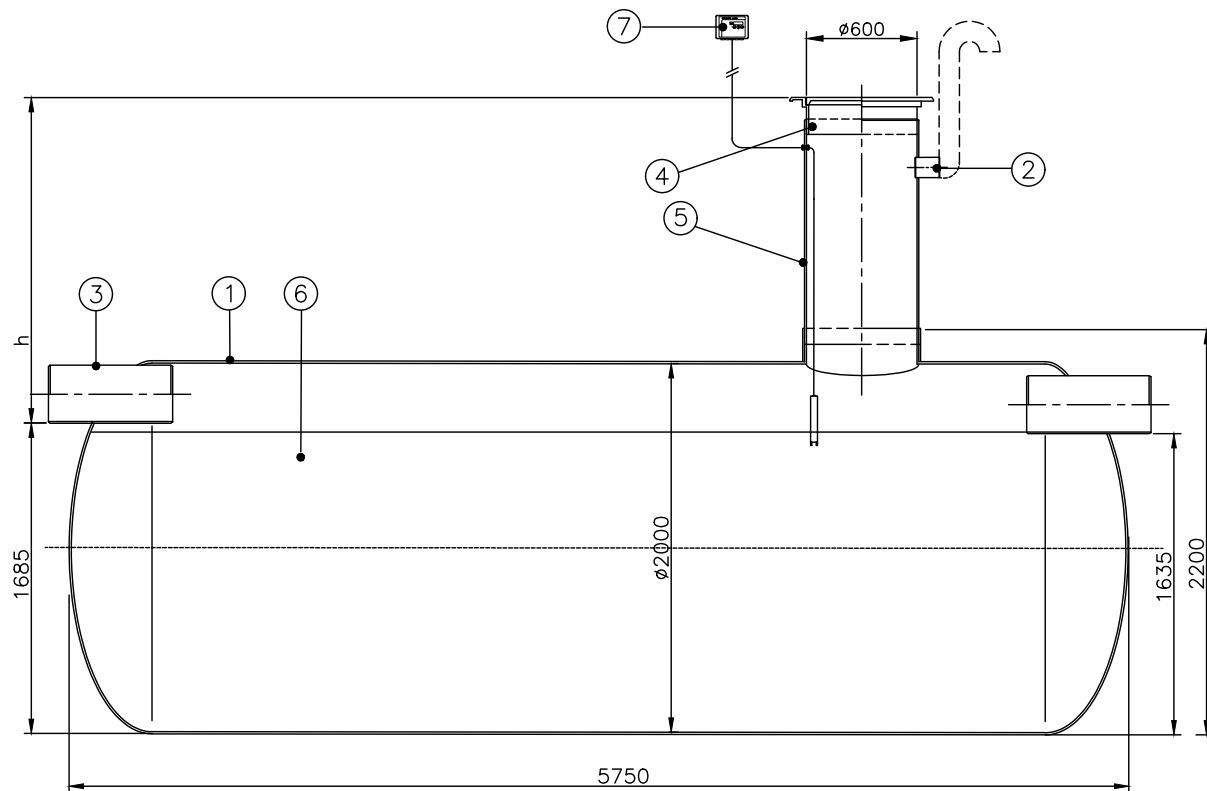

h = _____ mm

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø2000, L=5750	1
2	Õhutustoru ühendus	PVC	De110	1
3	Sisend-/väljundtoru	○ PVC	De250	2
		○ PVC	De315	
		○ PVC	De400	
4	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
5	Hoolduskaev	klaasplast	Ø600	1
6	Sette mahutavus		15000 dm ³	
7	Alarmseade	liivataseme andur		

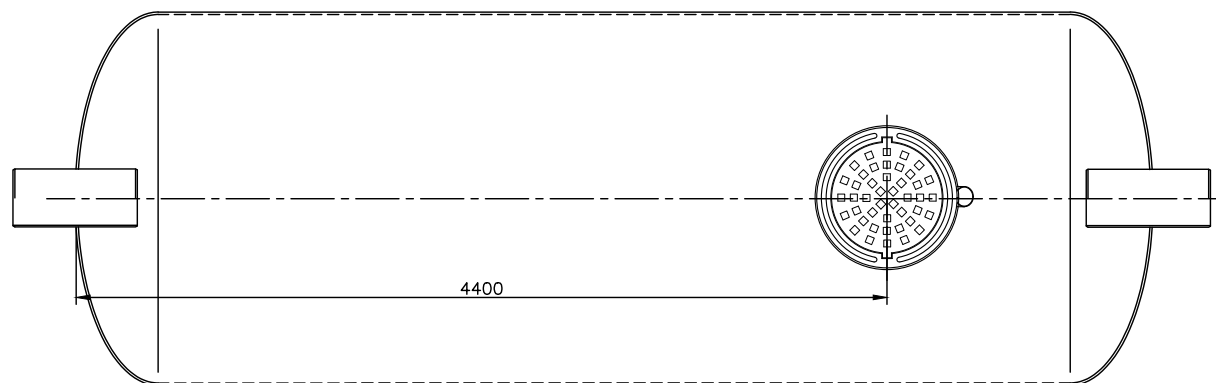

Joonis: Liiva-mudapüüdur 15000

Novewater OÜ
Polümeri, Sookaera
Kiili vald, Estonia

