


LIIVA-MUDAPÜÜDUR 20000L

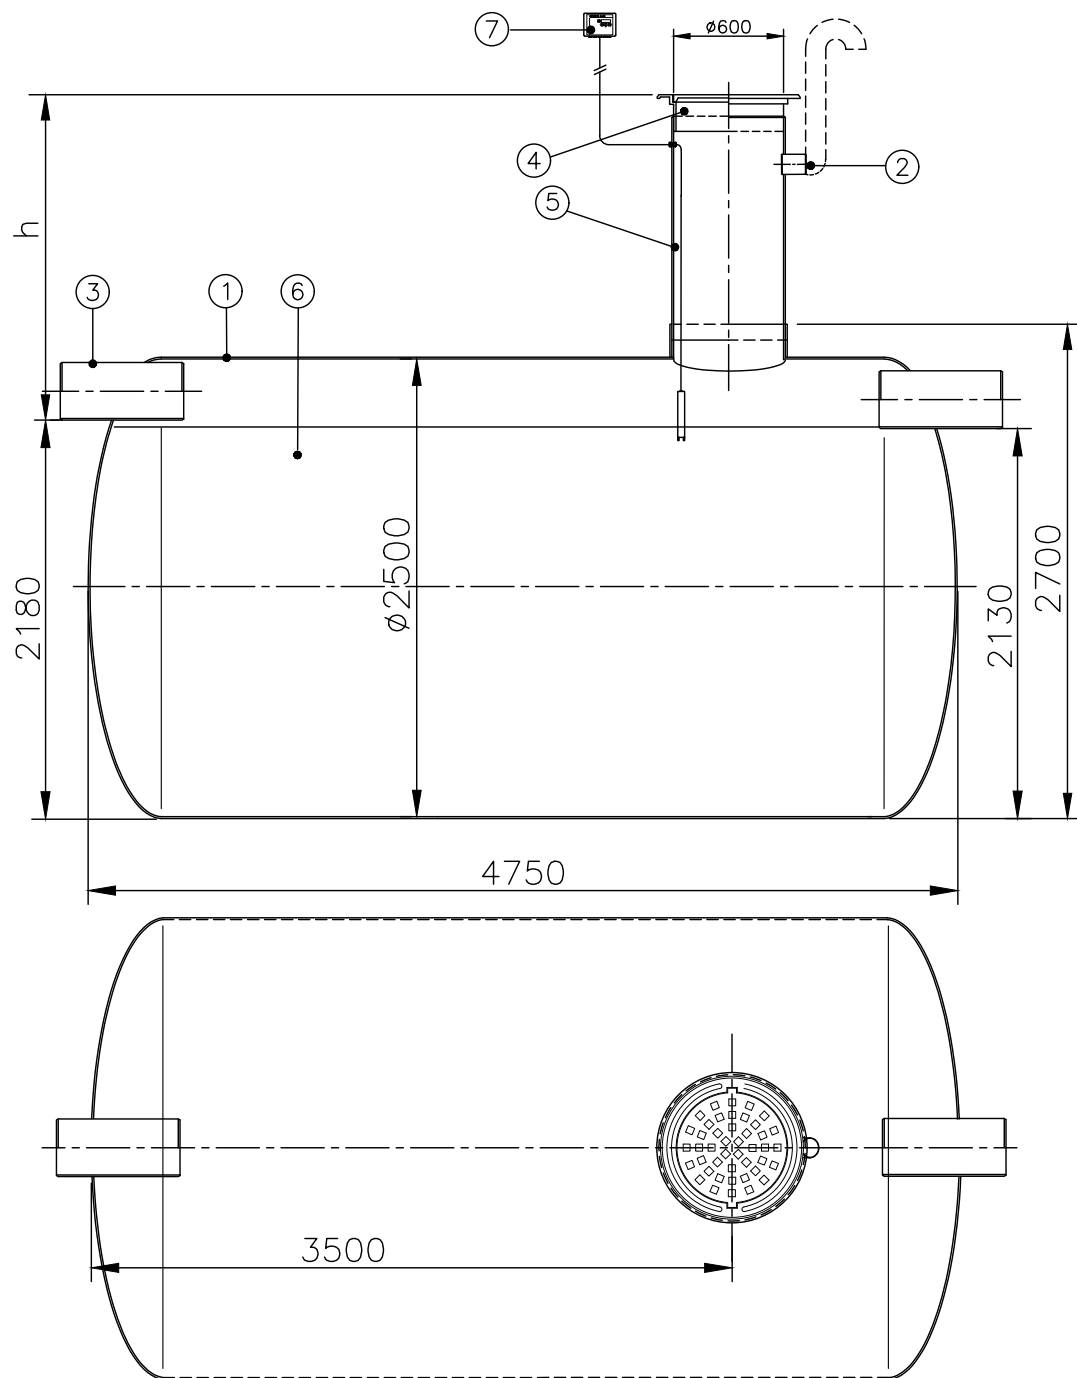

h = _____ mm

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø2500, L=4750	1
2	Õhutustoru ühendus	PVC	De110	1
3	Sisend-/väljundtoru	○	PVC	2
		○	PVC	
		○	PVC	
4	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
5	Hoolduskaev	klaasplast	Ø600	1
6	Sette mahutavus		20000 dm ³	
7	Alarmseade	liivataseme andur		

Joonis: Liiva-mudapüüdur 20000

Novewater OÜ
Polümeri, Sookaera
Kiili vald, Estonia

