LIIVA-MUDAPÜÜDUR 30000L

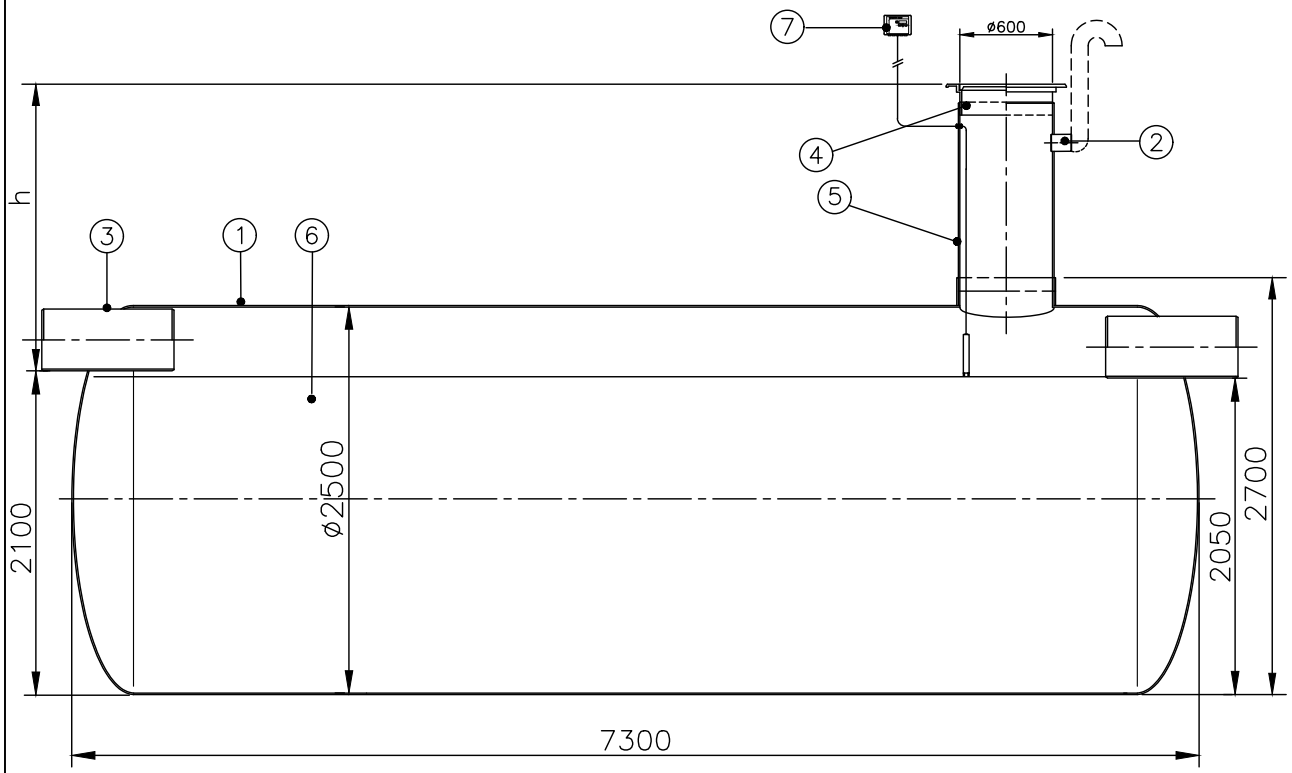

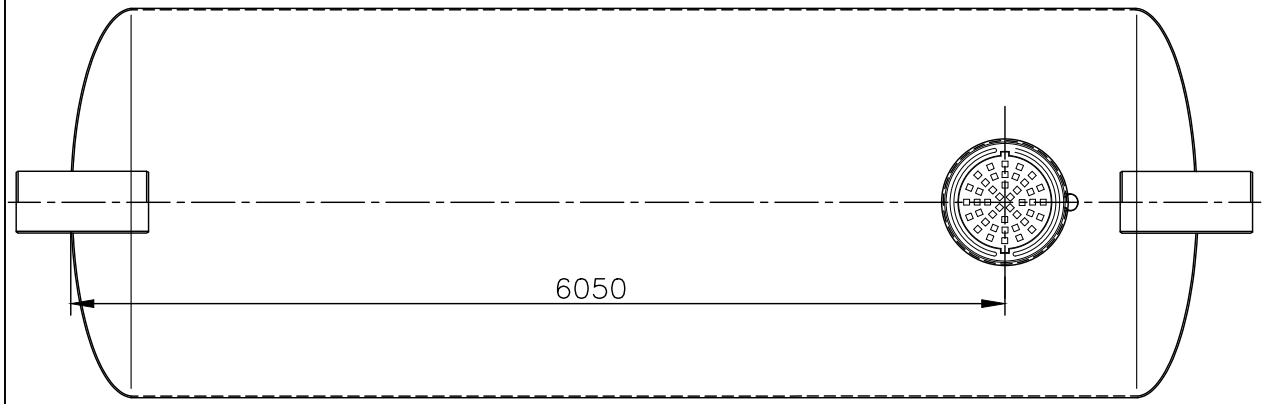

h = _____mm

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø2500, L=7300	1
2	Õhutustoru ühendus	PVC	De110	1
3	Sisend-/väljundtoru ◯	PVC	De315	2
	◯	PVC	De400	
	◯	PVC	De500	
4	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
5	Hoolduskaev	klaasplast	Ø600	1
6	Sette mahutavus		30000 dm³	
7	Alarmseade		liivataseme andur	

Joonis: Liiva-mudapüüdur 30000

Novewater OÜ
Polümeri, Sookaera
Kiili vald, Estonia

novewater