
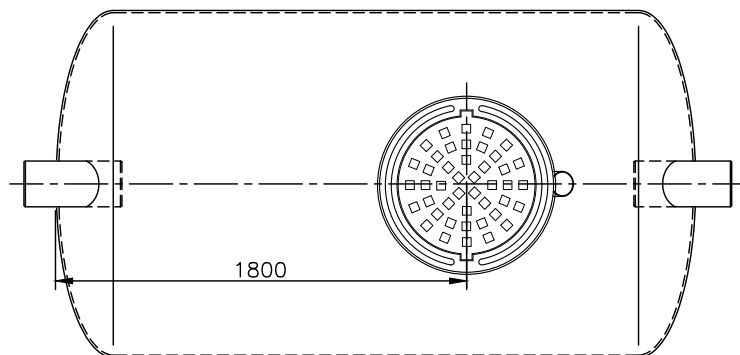


LIIVA-MUDAPÜÜDUR 4000L

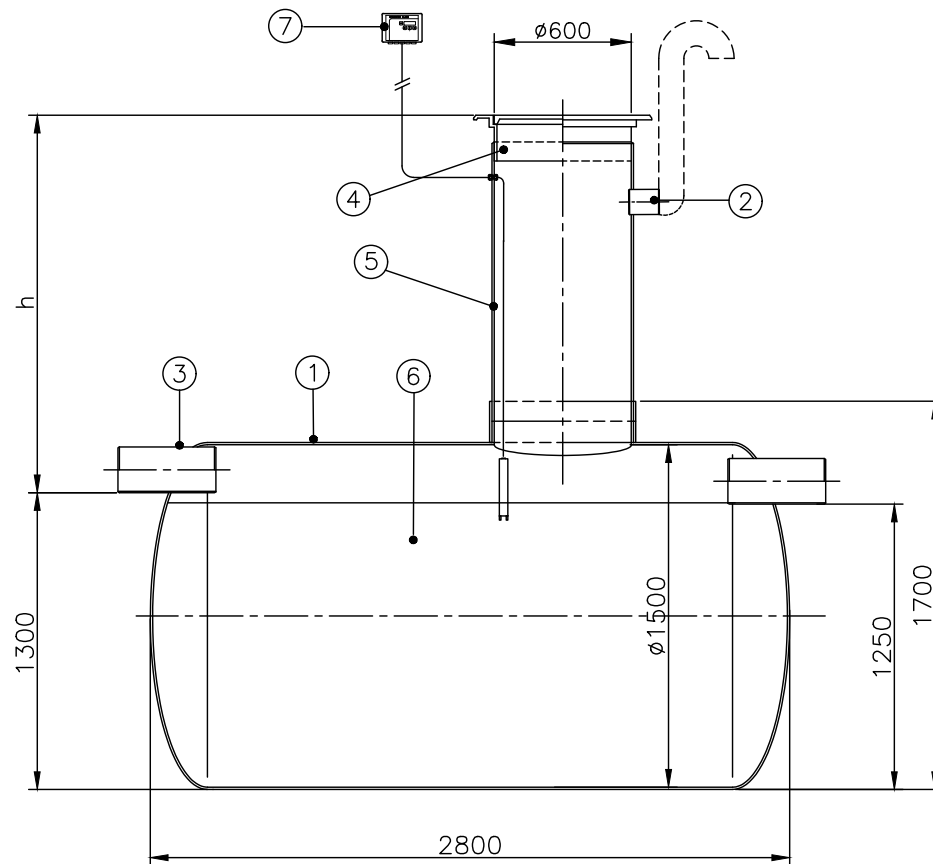

h = _____ mm

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø1500, L=2800	1		
2	Õhutustoru ühendus	PVC	De110	1		
3	Sisend-/väljundtoru	○	PVC	De160	2	
		○	PVC			De200
		○	PVC			De250
4	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1		
5	Hoolduskaev	klaasplast	Ø600	1		
6	Sette mahutavus		4000 dm³			
7	Alarmseade	liivataseme andur				

Joonis: Liiva-mudapüüdur 4000

Novewater OÜ
Polümeri, Sookaera
Kiili vald, Estonia

