



LIIVA-MUDAPÜÜDUR 8000L

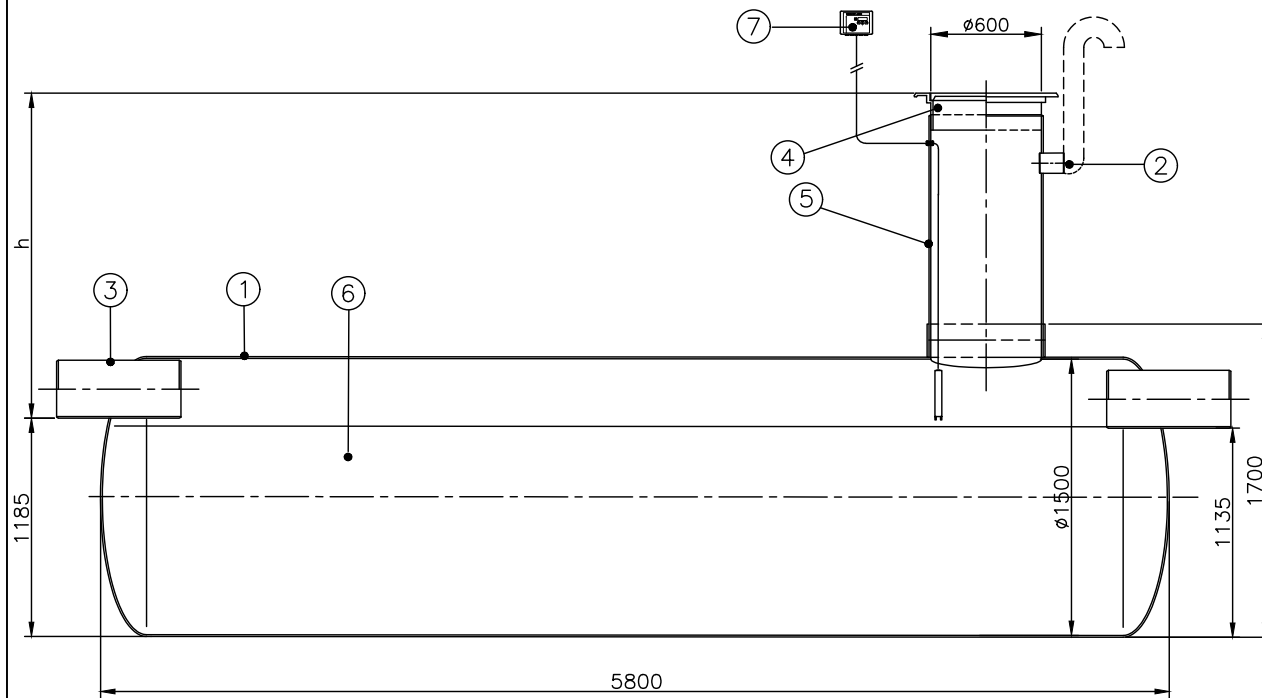

h = _____ mm

1	Püüdiri korpus	klaasplast	Ø1500, L=5800	1	
2	Õhutustoru ühendus	PVC	De110	1	
3	Sisend-/väljundtoru	○	PVC	De200	2
		○	PVC	De250	
		○	PVC	De315	
4	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1	
5	Hoolduskaev	klaasplast	Ø600	1	
6	Sette mahutavus		8000 dm ³		
7	Alarmseade		liivatase andur		

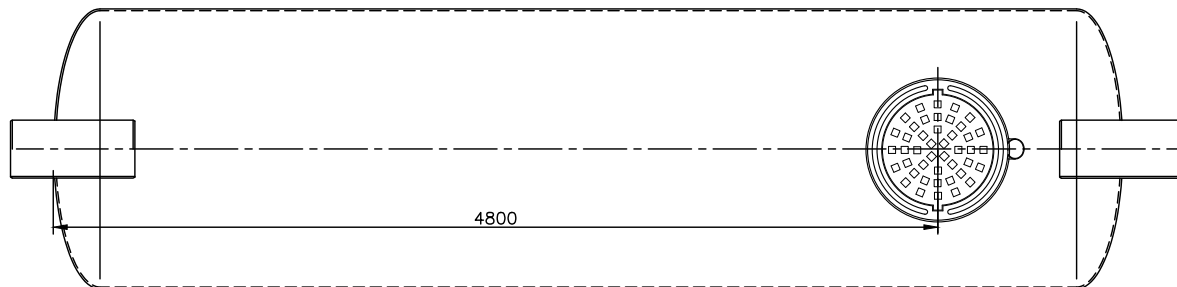

Joonis: Liiva-mudapüüdur 8000

Novewater OÜ
Polümeri, Sookaera
Kiili vald, Estonia

